


Commune de Camon

Proposition de 2^{ième} PPI dans le cadre du contrat signé le 8 Octobre 2018 pour 30 ans

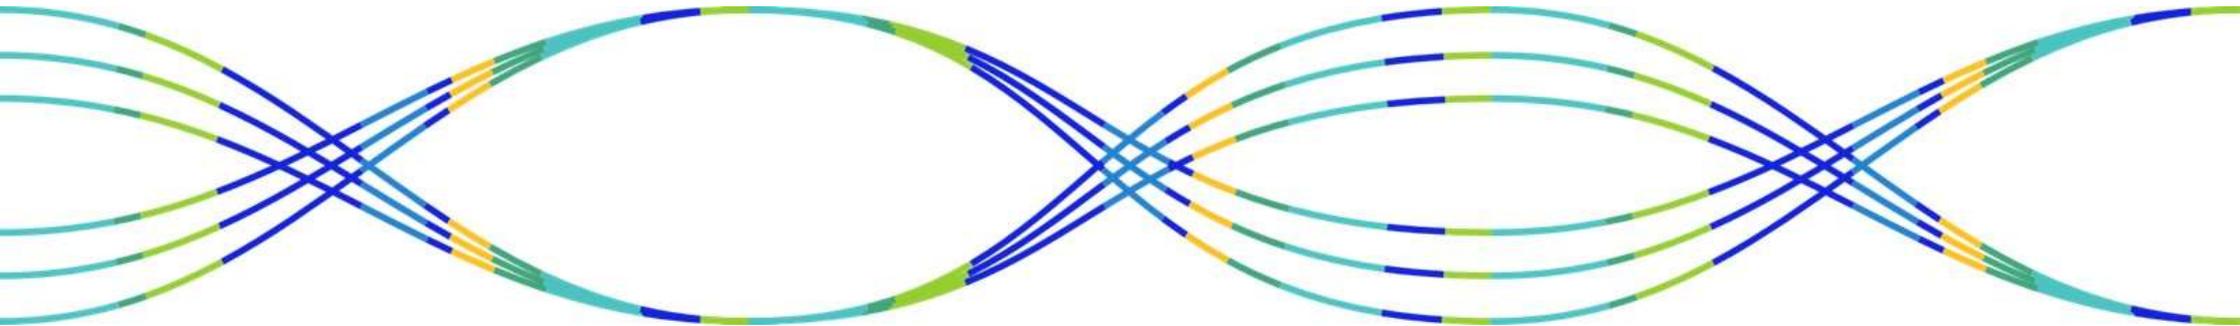

SOMMAIRE

01

Situation de la concession,

02

Synthèse du diagnostic technique

03

Rappel SDI

04

Bilan du 1^{er} PPI

05

Synthèse et proposition

06

Rétro-planning

Envoyé en préfecture le 09/03/2023


Reçu en préfecture le 09/03/2023

Publié le 09/03/2023

ID : 080-218001576-20230307-DEL4_7MARS23-DE



Situation de la concession

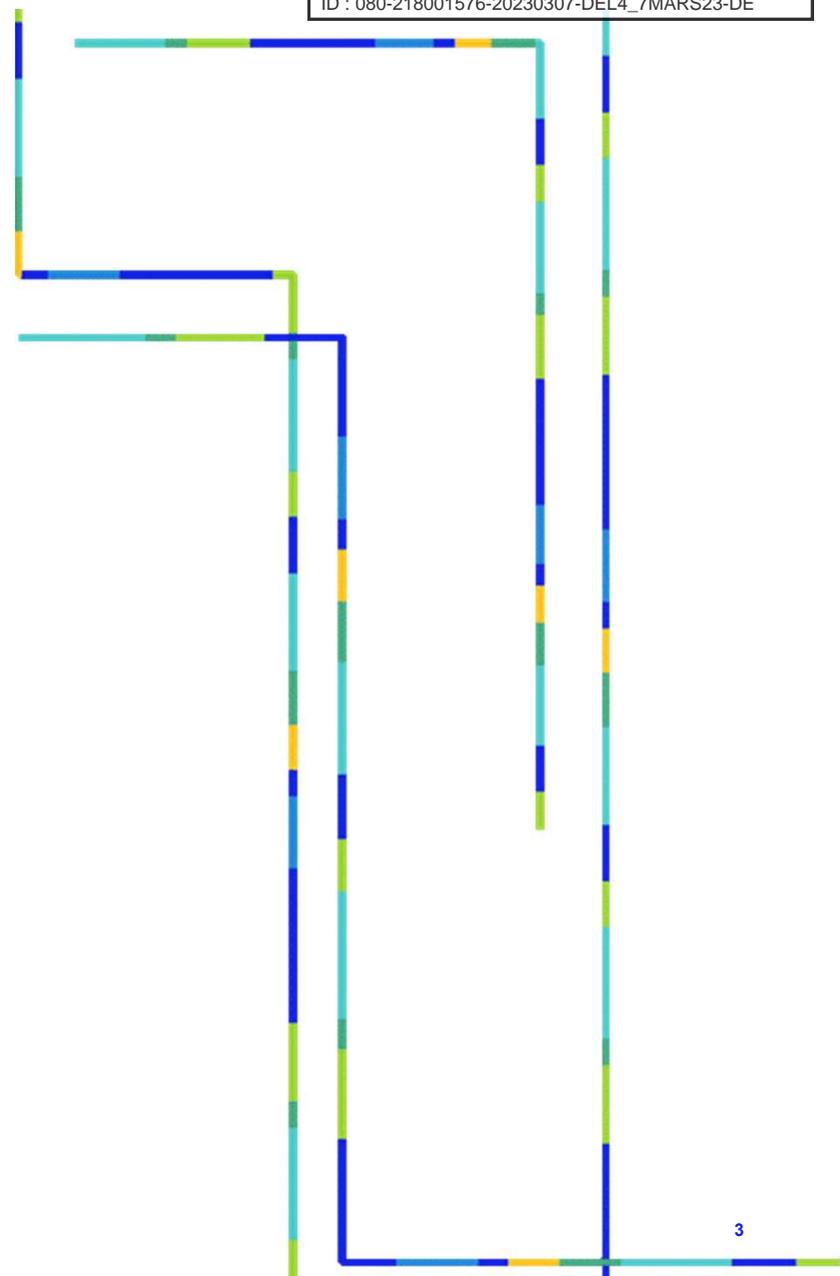

1- Situation concessive

Contrat signé le 8/10/18 pour 30 années

À renouveler



PPI de 2019/2022 à échéance

- Régime urbain
- Avec le nouveau contrat, la MOA article 8 de la ville de Camon a été transférée vers Enedis..
- Une convention article 8 avec une prise en charge par Enedis de 21 360€ a été signée et réalisée en 2019 pour l'effacement de la rue des trois Bazin.
- Les Relations de confiance et de proximité se poursuivent avec la nouvelle Direction Territoriale d'Enedis


Camon

- 4 436 habitants (2019)
- Zone d'activité la blanche tâche très dynamique
- Evolution constante du nombre de clients



1- Situation concessive


Bilan patrimonial

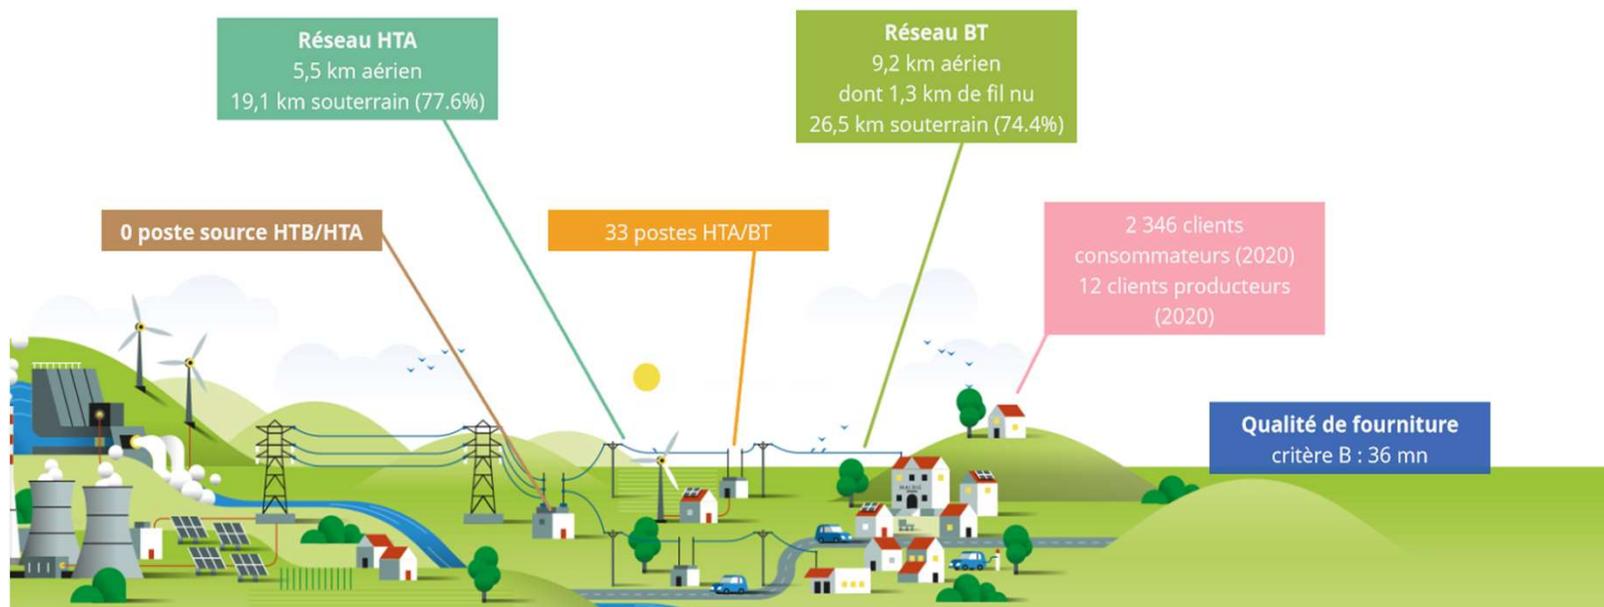




Evolution du réseau concédé à ENEDIS sur le territoire

HTA

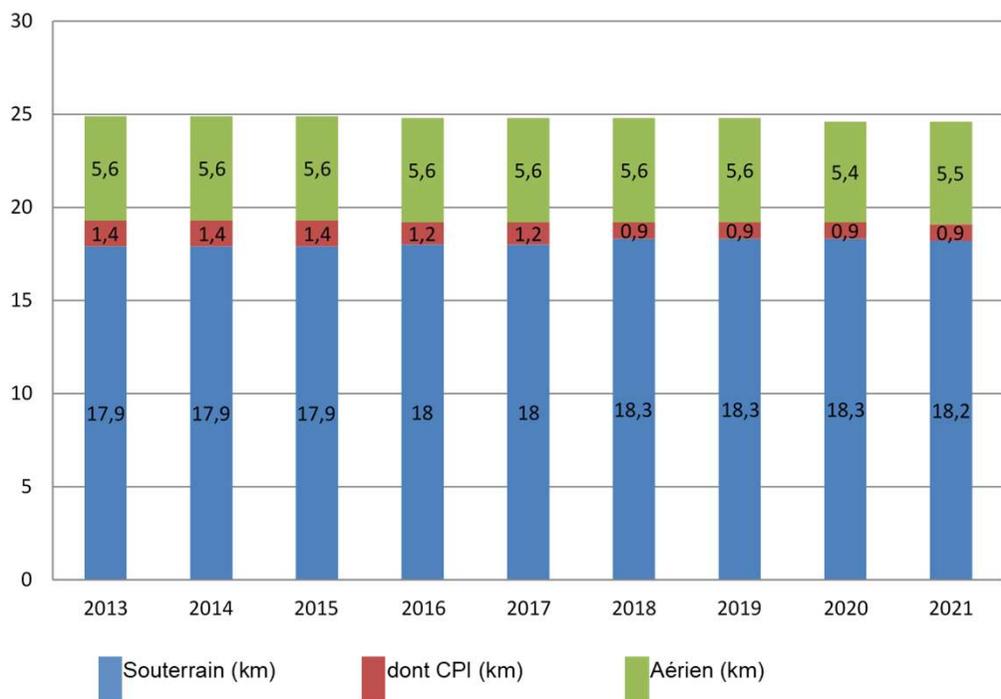


BT

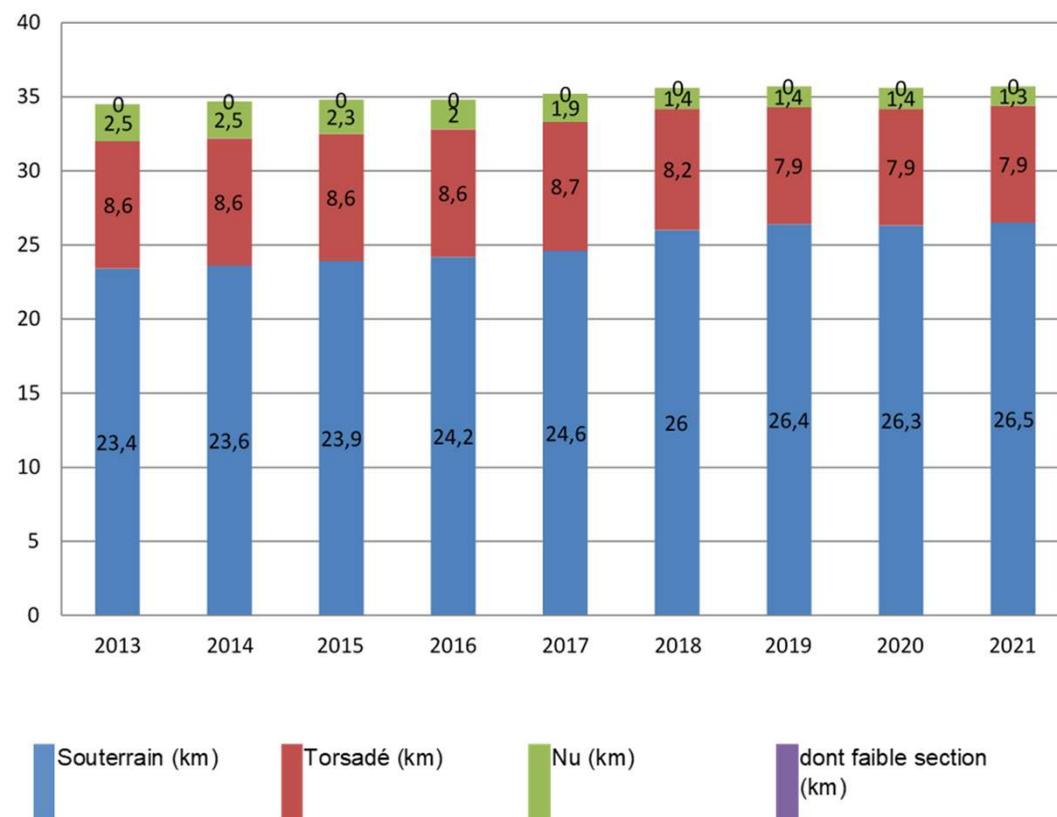

Evolution des clients consommateurs sur le territoire

Evolution constante du nombre de clients avec 85 nouveaux clients raccordés entre 2016 et 2020

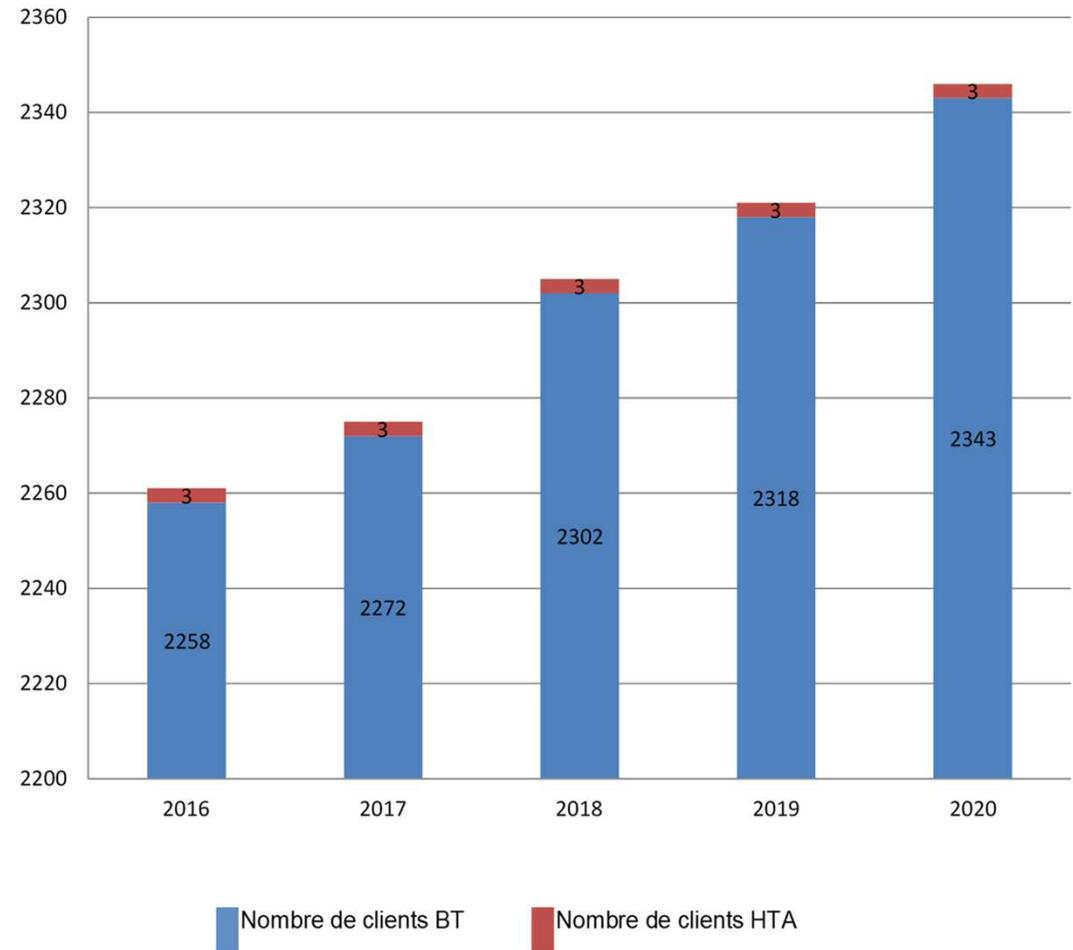




Synthèse du diagnostic technique



2- Synthèse du diagnostic technique


La qualité de fourniture est bonne et stabilisée en dessous de 20 min (hors travaux)

	Critère B Toutes Causes Confondues (en min)	Critère B HIX hors RTE (en min)	Critère B Incidents HTA HIX (en min)	Critère B Incidents BT HIX (en min)
Moyenne nationale 2017-2021	62	56	27.7	10.5
Moyenne nationale ZE4 2017-2021	48	43	17	13

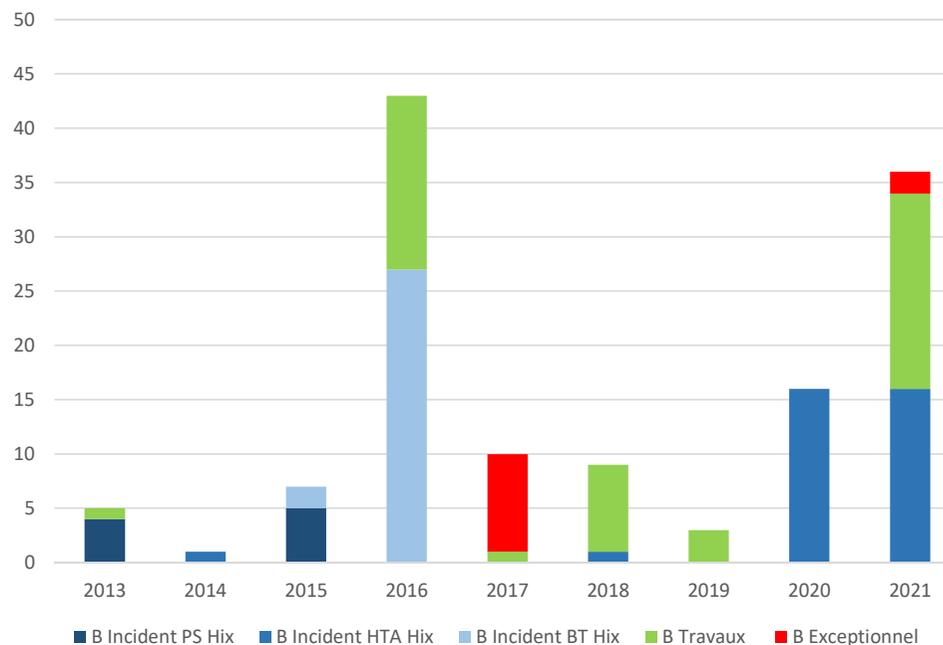

Cartographie des fils nus

Sur les 26,6 km de réseau BT, il reste 1,3 km de réseau aérien en fils nus

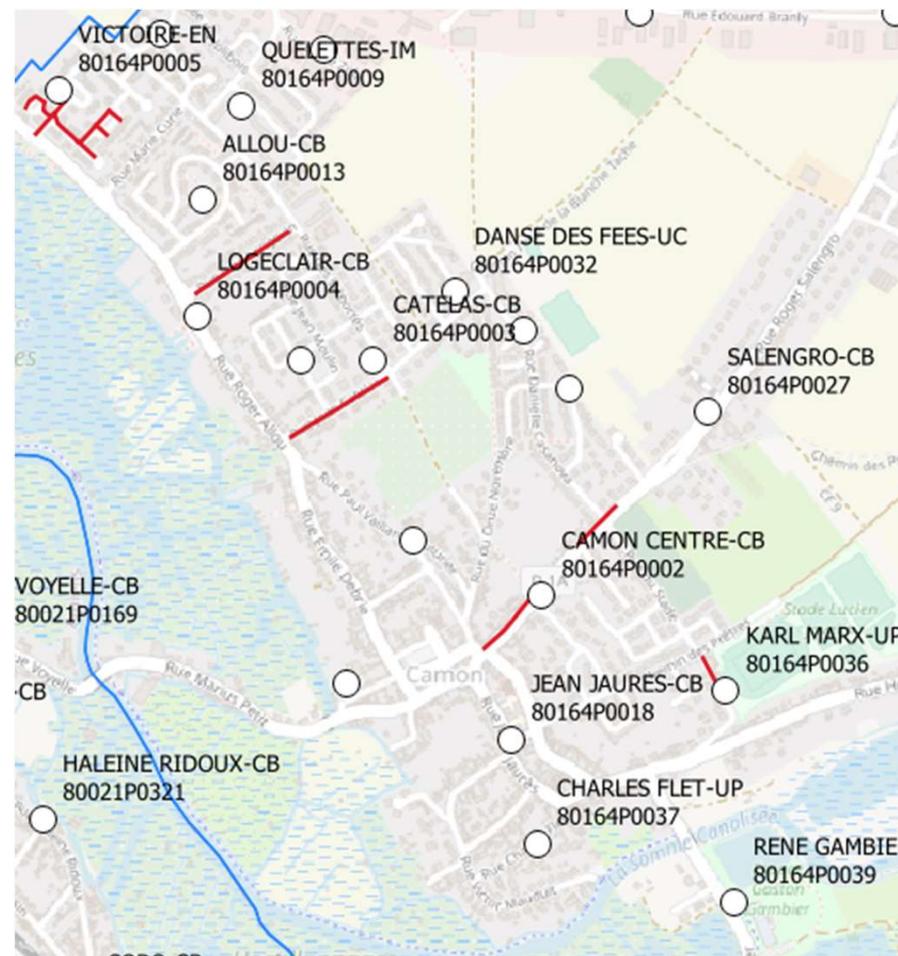


2- Synthèse du diagnostic technique

À la signature du contrat

- Bonne performance de la continuité de fourniture
- Respect du décret qualité sur les 10 dernières années
- Bon niveau de qualité au quotidien
- Aucun départ en chute de tension
- Dialogue concessionnaire/concédant

- Volume de câble HTA et BT ancienne génération (CPI et fils nus)



À date

- Bonne performance de la continuité de fourniture

- Volume de câble BT ancienne génération (CPI et fils nus)

- HTA sous surveillance projet de dédoublement du départ Bowling en souffrance (suite refus de la DIR pour le passage du viaduc Jules Verne).

Envoyé en préfecture le 09/03/2023


Reçu en préfecture le 09/03/2023

Publié le 09/03/2023

ID : 080-218001576-20230307-DEL4_7MARS23-DE



Rappel SDI

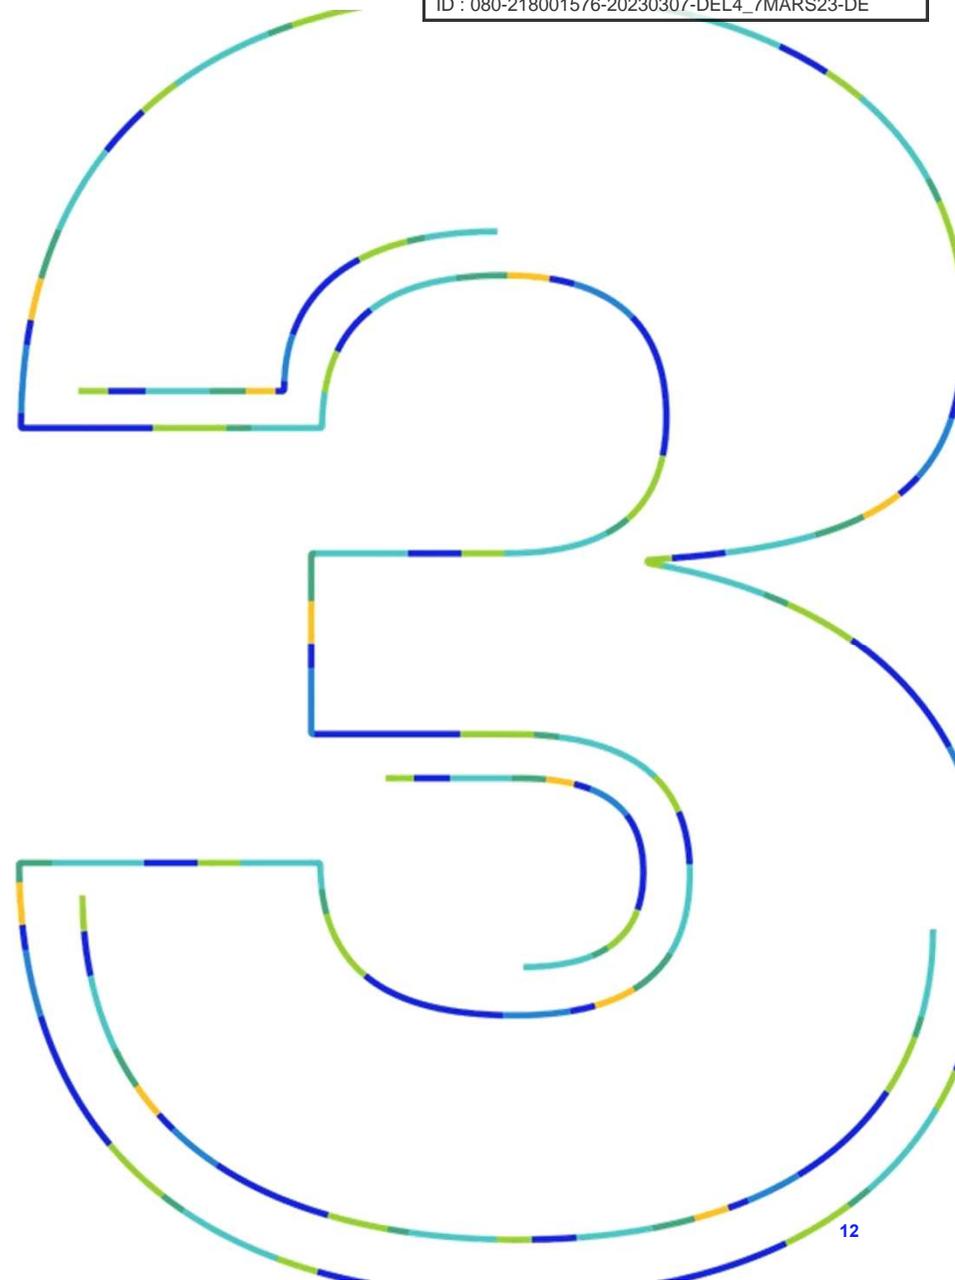

3 - Rappel SDI

Ambition - Diagnostic et prévision d'orientation d'investissement

o Plan d'action moyenne tension HTA

- ENEDIS identifie les départs HTA mal alimentés en réalisant chaque année des calculs sur l'ensemble des départs HTA. Les départs identifiés font l'objet d'une étude approfondie et bénéficient si besoin de travaux de renforcement.

o Plan d'action basse tension

- ENEDIS identifie chaque année les départs BT mal alimentés à partir d'un calcul statistique. Cette analyse est complétée des réclamations émanant des clients et des anomalies détectées sur le terrain, dans le cadre de l'exploitation du réseau. Le traitement des départs mal alimentés avérés peut alors nécessiter des travaux de renforcements.

ENEDIS traite en priorité toute contrainte de tension signalée par un client ou par la collectivité et confirmée par le Concessionnaire.

o Plan d'action relatives à l'environnement et aux obligations réglementaires et sécuritaires

- ENEDIS réalise les travaux rendus nécessaires par le respect des réglementations.

Ces travaux concernent par exemple les déplacements d'ouvrages à la demande de tiers, la rénovation des équipements de postes HTA/BT, le contrôle et la mise à niveau des terres du réseau, et tous autres travaux liés à la sécurité des personnes et des biens.

o Investissement liés au réseau HTA:


- améliorer et sécuriser l'alimentation par le renforcement des structures
- diminuer le nombre d'incidents par une politique de renouvellements ciblés
- améliorer la rapidité du dépannage par une politique d'automatisation.

o Investissement liés au réseau BT:

- Dans un souci de recherche de la meilleure efficacité technico-économique, ENEDIS concentre et accentue ses efforts sur le renouvellement ciblé des câbles à plus forte probabilité d'incident d'ici la fin du contrat.
- Enedis renouvelle les câbles souterrains BT de la concession reconnus comme prioritaires au regard de ses diagnostics régionaux sur la fiabilité de ces ouvrages.
- La programmation des travaux sera étudiée en étroite concertation avec la collectivité, de façon à coordonner les chantiers d'ENEDIS et les travaux de voirie correspondants.
- Le réseau aérien BT en fil nu présente peu de risques d'incidents en milieu urbain.
- Enedis contribue aux projets de la concession pour la résorption du fil nu au travers des dispositions de l'article 8.
- Ces réseaux pourront être traités dans le cadre de coordinations avec les travaux de la collectivité.



Bilan du 1^{er} PPI

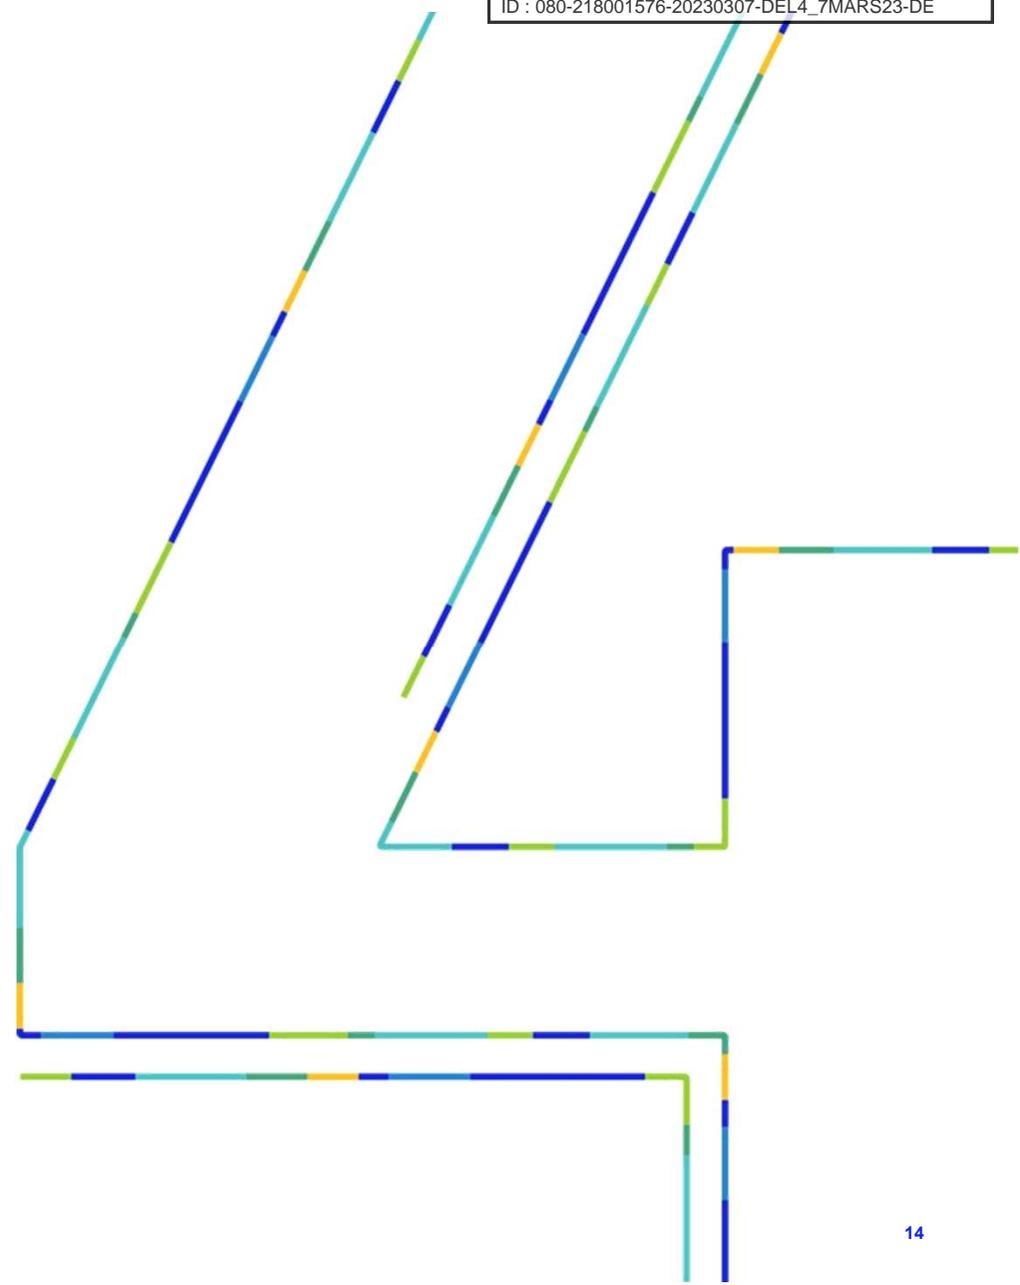


4 – Bilan du 1^{er} PPI

- Pas d'engagement contractuel sur le 1^{er} PPI eu égard au niveau de qualité de fourniture
- Des investissements ont cependant été réalisés :

2020

2019

Investissements Enedis sur la concession (k€)

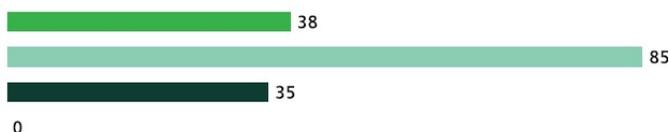

● Raccordements ● Performance du réseau dont Linky™
 ● Exigences environnementales et réglementaires ● Logistique

Investissements Enedis sur la concession (k€)



● Raccordements ● Performance du réseau dont Linky™
 ● Exigences environnementales et réglementaires ● Logistique

2021

Investissements Enedis sur la concession (k€)



● Raccordements ● Performance du réseau dont Linky™
 ● Exigences environnementales et réglementaires ● Logistique

Envoyé en préfecture le 09/03/2023


Reçu en préfecture le 09/03/2023

Publié le 09/03/2023

ID : 080-218001576-20230307-DEL4_7MARS23-DE



Synthèse et Proposition

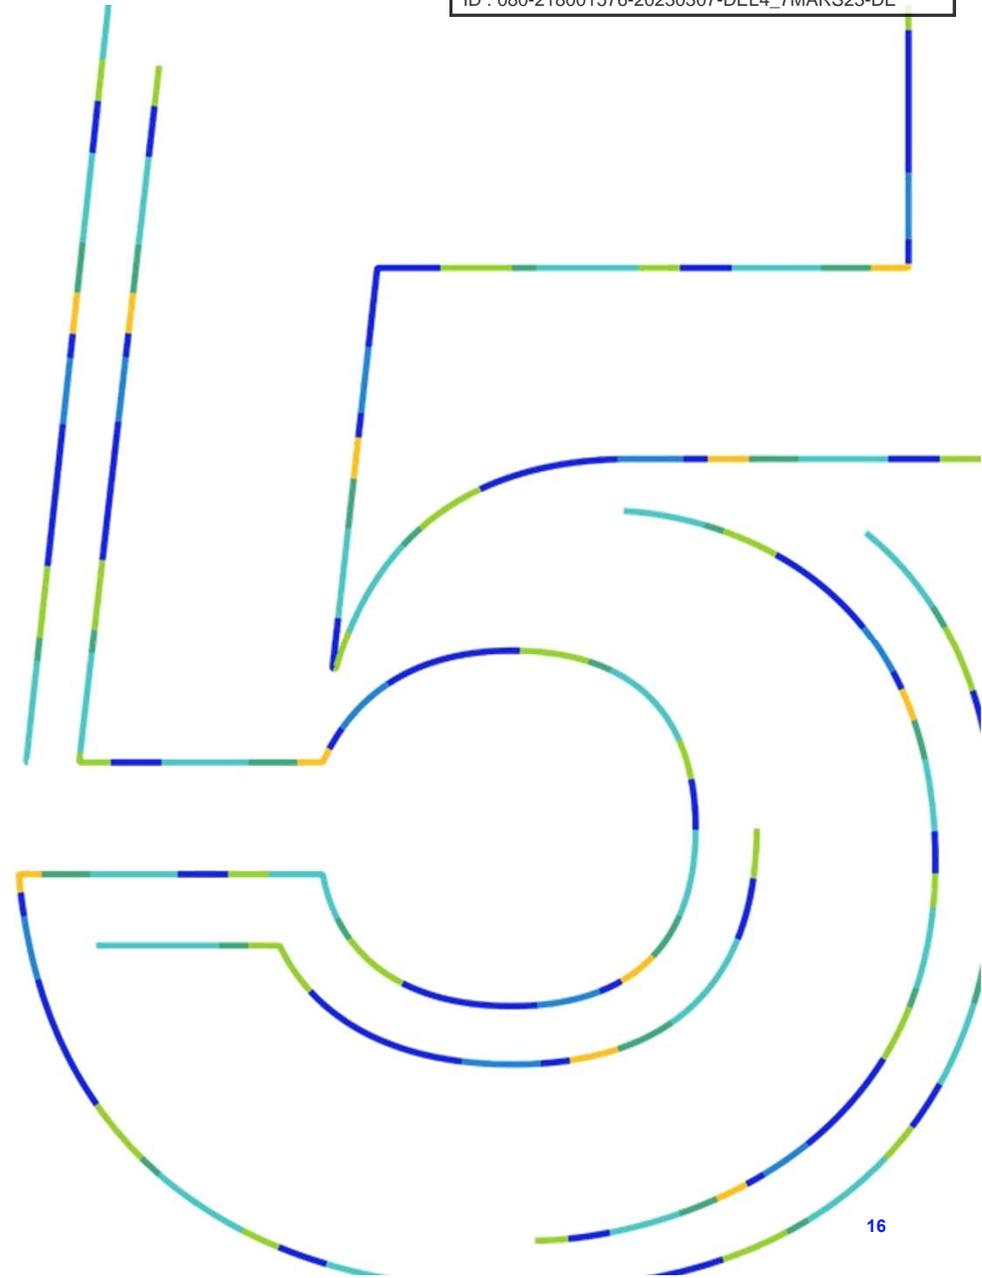


5 – Synthèse et proposition

- **Une bonne qualité de fourniture qui ne nécessite pas d'investissements spécifiques sur le réseau**
 - ➡ **Pas d'engagements sur le 2^e PPI 2023-2026**

- **1,3 km de fils nus résiduels non-incidentogènes qui pourraient faire l'objet d'une participation d'Enedis au titre de l'Article 8 du contrat de concession si la commune a des projets d'enfouissement de réseaux**
 - ➡ **Projet d'Article 8 sur le secteur Fond de Creuse/ Jean Dumesges durant le contrat ?**

- **Comment s'assurer du maintien du bon niveau de la qualité de fourniture ?**
 - ➡ **Bilans annuels (Compte Rendu Annuel de la Concession)**
 - ➡ **Bilan et diagnostic en fin de la période 2023-2026 pour l'établissement du PPI 2027-2030**

Rétro-planning

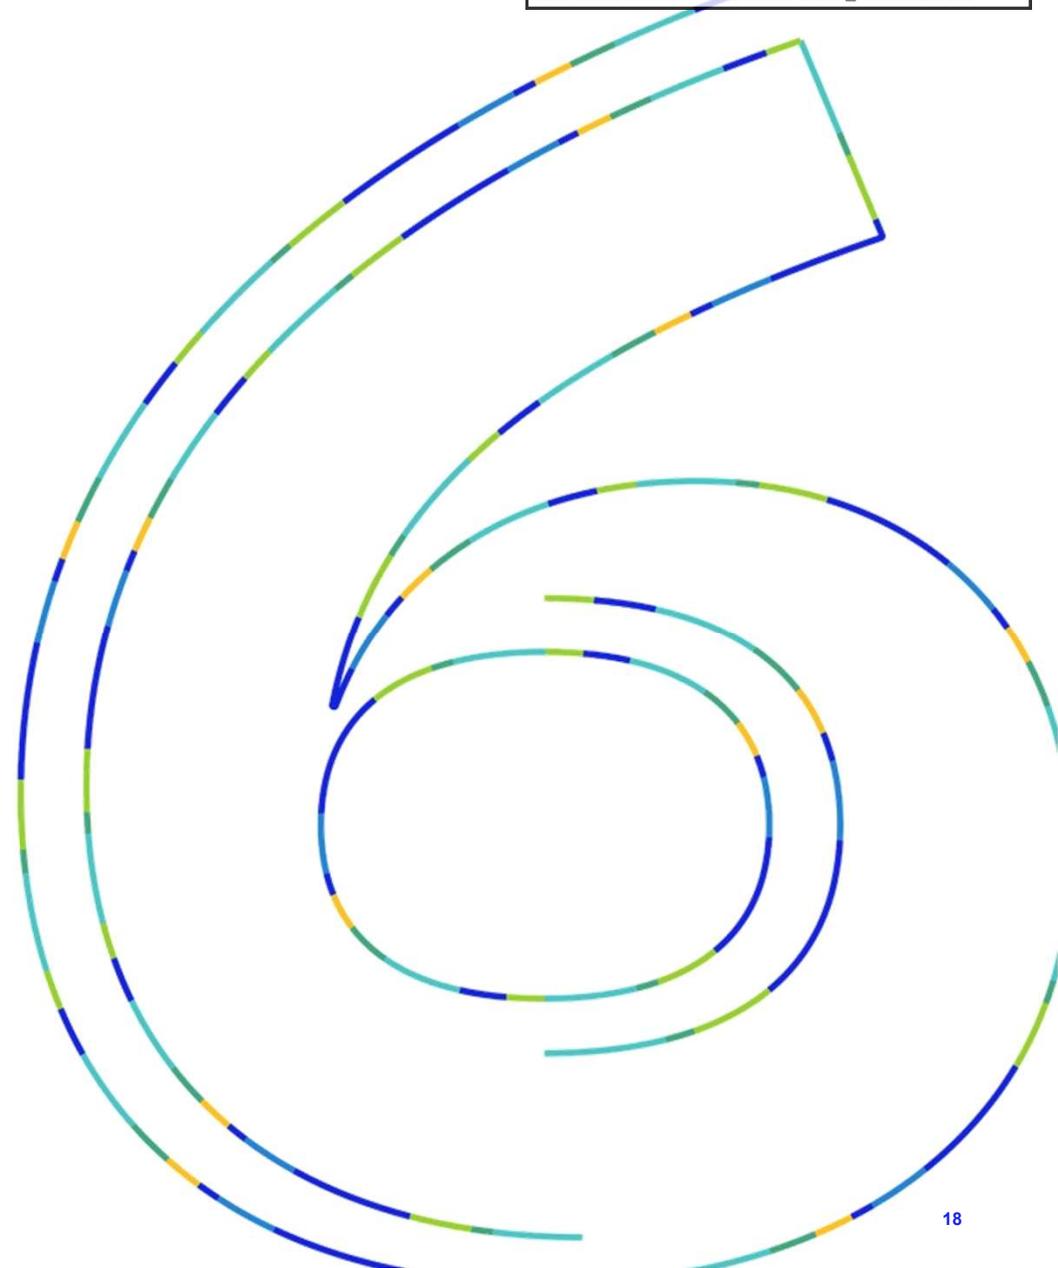

6 - Rétro-planning à confirmer

